


Согласовано
Глава Баюновключевского
сельского совета

Тепловые


О.В. Хаперская
20.15 г.

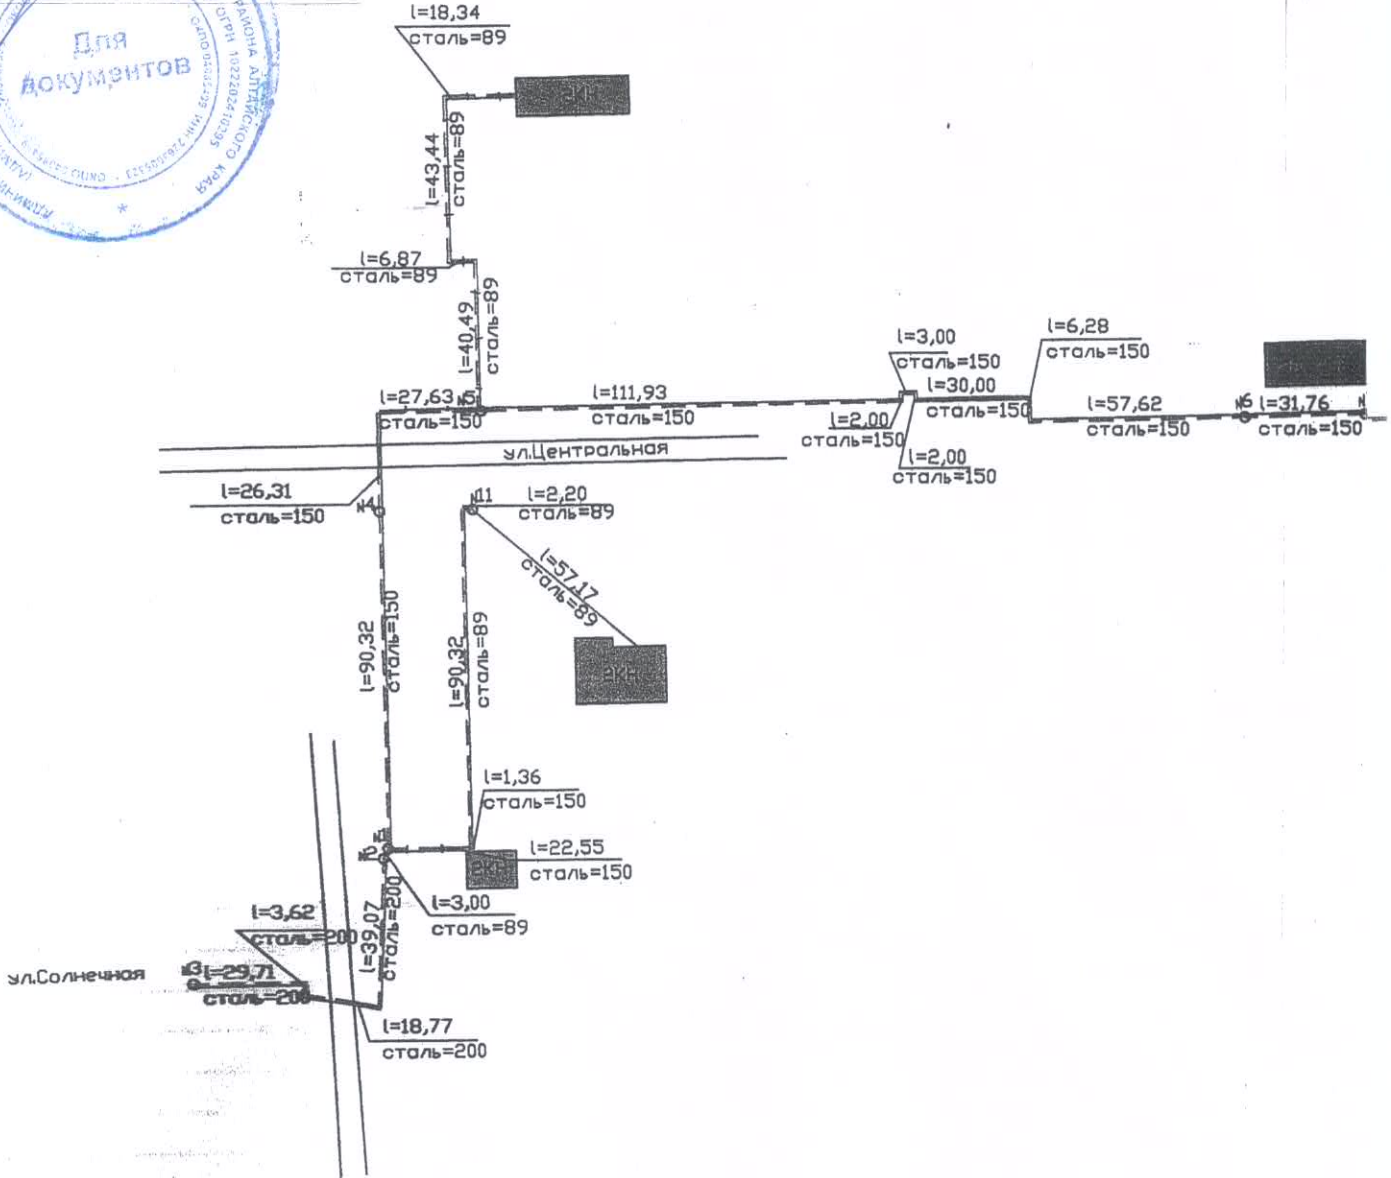

- — — — — -тепловые сети
- N1
O -колодец, номер
- l=31,90 -длина сети
- std=80 -материал, диаметр труб
- -здание

сети с.Б-Ключи

Утверждаю
Директор ООО
«Объединение «Первомайское»
С.П. Горев
«06» апреля 20 15 г.

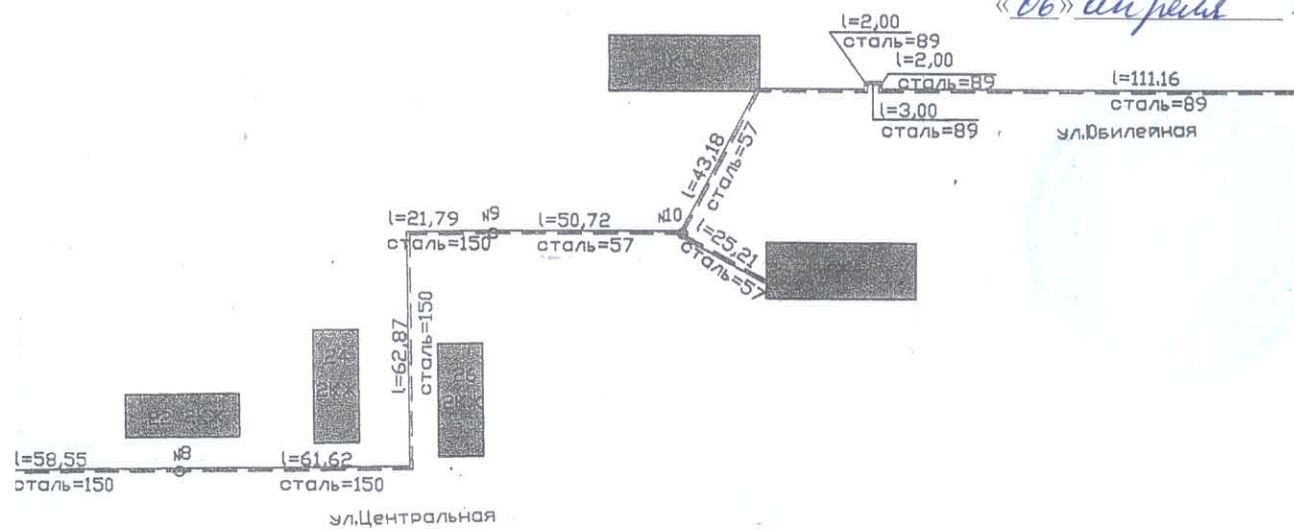

Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по Алтайскому краю			И
Лист 1	Тепловые сети с.Б-Ключи		1
Дата	Выполнил	Фамилия И.О.	По
17.07.2008	Инженер	Е.И. Кузнецова	
	согласовано		