


План временной полосы отвода трассы газопровода высокого давления  
от 1ПК 7+95.5 до 1ПК 11+95.5  
(М 1:500)

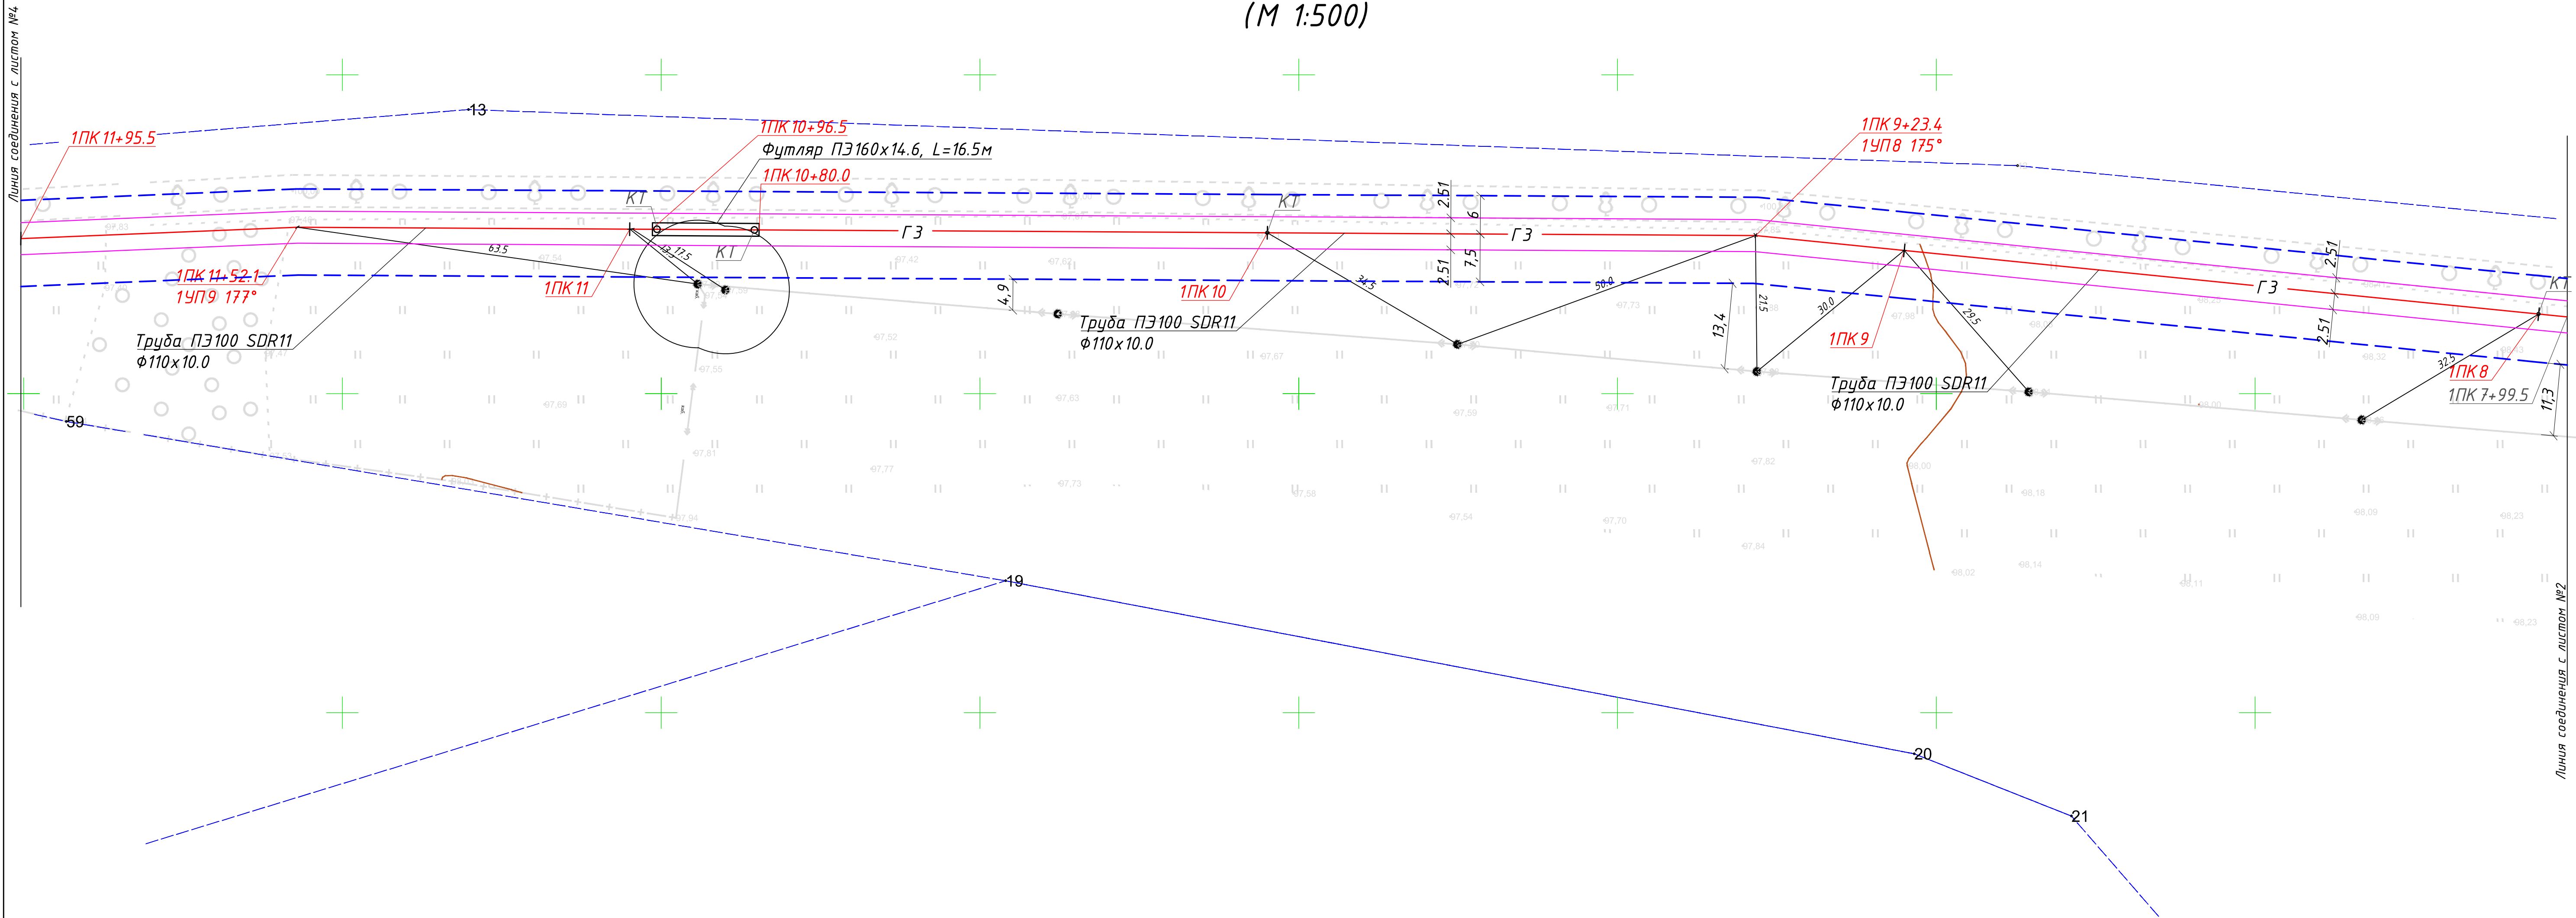

Условные обозначения

- ГЗ — проектируемый газопровод высокого давления  
— граница полосы отвода  
— условная граница траншеи (при глубине 2.11 метров).

Примечание:  
1. Сечение полосы отвода с размерами смотреть на листе 1.  
2. Мероприятия при работе строительных машин в охранной зоне воздушной ЛЭП, смотреть в пояснительной записке, пункт "н".

						Р-07-09-16-ПОС					
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»					
Изм.	Колуч.	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Заказчик: ДНТ «Малиновка»			Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Валкова О.В.	02.17							П	3	
Проверил	Сорокина М.А.	02.17									
ГИП	Сорокина М.А.	02.17									
						План временной полосы отвода трассы газопровода высокого давления от 1ПК 7+95.5 до 1ПК 11+95.5 (М 1:500)			ООО Полимер		