


План временной полосы отвода трассы газопровода высокого давления
от 1ПКЗ+95.5 до 1ПК7+95.5
(М 1:500)

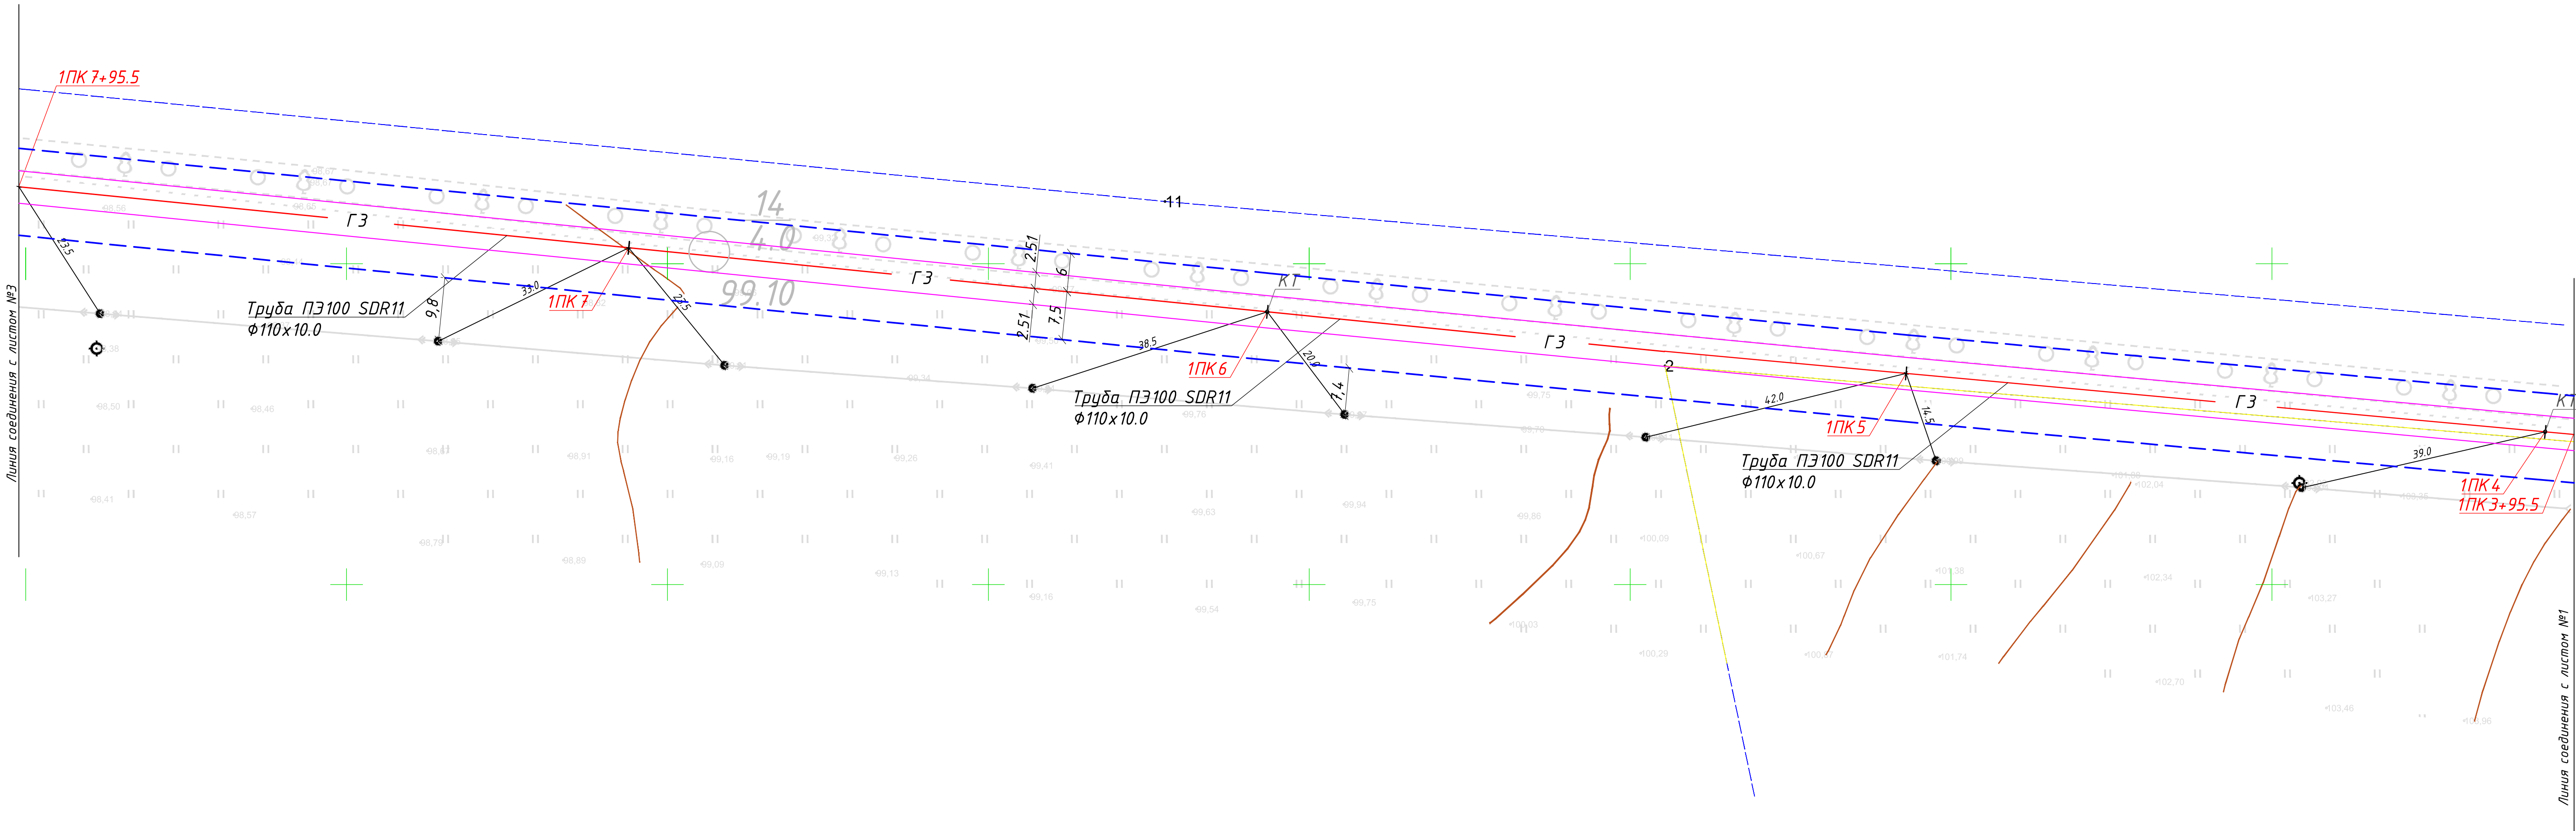

Условные обозначения

- ГЗ - проектируемый газопровод высокого давления
- граница полосы отвода
- условная граница траншеи (при глубине 2.11 метров)

Примечание:
1. Сечение полосы отвода с размерами смотреть на листе 1.
2. Мероприятия при работе строительных машин в охранной зоне воздушной ЛЭП, смотреть в пояснительной записке, пункт "н".

						Р-07-09-16-ПОС			
						«Газоснабжение жилых домов ДНТ «Малиновка», расположенных в 1800 м от западной черты п. Лесной Первомайского района»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Изд.	Подпись	Дата	Заказчик: ДНТ «Малиновка»		Стадия	Лист
Разработ	Валкова О.В.	02.17						П	2
Проверил	Сорокина М.А.	02.17							
ГИП	Сорокина М.А.	02.17							
						План временной полосы отвода трассы газопровода высокого давления от 1ПКЗ+95.5 до 1ПК7+95.5 (М 1:500)		ООО Полимер	