

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские ключи, ул. Центральная, 32  
помещение 2 телефон: 8 (38532) 2-01-78  
р/с 40702810402000019538 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул  
e-mail: mup\_pks18@mail.ru

Исх. № \_\_  
23 июня 2021 года

Комитету по управлению  
муниципальным имуществом и  
земельным отношениям  
Администрации Первомайского  
района Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения  
объекта капитального строительства

по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Новокраюшкино, примерно 4500 м по  
направлению на восток, с кадастровым номером 22:33:010604:600; с. Новокраюшкино, примерно  
3200 м по направлению на восток, с кадастровым номером 22:33:010604:601

от «23» июня 2021

**Водоснабжение.**

1. Подключение объекта по данному адресу невозможно, так как отсутствуют коммуникации.

Главный инженер

МУП «Первомайские коммунальные системы»

«» В.Ф. Гришков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские ключи, ул. Центральная, 32  
помещение 2 телефон: 8 (38532) 2-01-78  
р/с 40702810402000019538 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул  
e-mail: mup\_pks18@mail.ru

Исх. № \_\_\_\_\_  
23 июня 2021 года

Комитету по управлению муниципальным  
имуществом и земельным отношениям  
Администрации Первомайского района  
Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения  
объекта капитального строительства

по адресу: Алтайский край, Первомайский район, Алтайский край, Первомайский район, в 90 м от западной  
границы земельного участка № 32, ул. Трассовая, с. Повалиха в западном направлении: с кадастровым номером  
22:33:000000:3092  
от «23» июня 2021

Действительны до «23» июня 2023г.

**Водоснабжение.**

1. Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Ду-57 мм по ул. Трассовая
2. Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 20 мм от точки подключения до точки ввода в объект.
3. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.
4. Предельно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 10 м3/сутки.
5. Максимальная нагрузка – 0,0083 м3/час (0,2 м3/сутки)
6. Располагаемый напор в точке - 10 метров.
7. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – 18 месяцев с даты заключения договора.
8. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
9. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «ПКС». Вызов представителя по т.8(385-32) 2-01-78.

**Водоотведение.**

1. Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
2. Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Главный инженер

МУП «Первомайские коммунальные системы»

«» В.Г. Гришков.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ПЕРВОМАЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

658042, Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские ключи, ул. Центральная, 32  
помещение 2 телефон: 8 (38532) 2-01-78  
п/с 40702810402000019538 в Алтайском отделении № 8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул  
e-mail: mup\_pks18@mail.ru

Исх. №  
23/06/2021 г.

Комитету по управлению муниципальным  
имуществом и земельным  
отношениям Администрации  
Первомайского района  
Алтайского края

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения  
объекта капитального строительства

по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Логовское,  
ул. Победы, 5 б, кадастровый номер 22:33:000000:3672.  
от «23» июня 2021 г.

Действительны до «23» июня 2023 г.

**Водоснабжение.**


1. Подключение водоснабжение объекта возможно от существующего водопровода Ду-50 мм по ул. Привокзальная
2. Наружные сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовой трубы диаметром 20 мм от точки подключения до точки ввода в объект.
3. На вводе в объект установить запорную арматуру и узел учета воды.
4. Предельно свободная мощность существующих сетей водоснабжения 10 м3/сутки.
5. Максимальная нагрузка – 0,0083 м3/час (0,2 м3/сутки)
6. Располагаемый напор в точке - 10 метров.
7. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – 18 месяцев с даты заключения договора.
8. Срок действия технических условий 2 года с даты выдачи.
9. Подключение (техническое присоединение) к сетям водоснабжения осуществляется силами собственника и за счет собственника, в присутствии представителя МУП «ПКС». Вызов представителя по т.8(385-32) 4-20-90.

**Водоотведение.**

1. Централизованное водоотведение по данному адресу отсутствует.
2. Водоотведение выполнить согласно СанПиН

Главный инженер

МУП «Первомайские коммунальные системы»

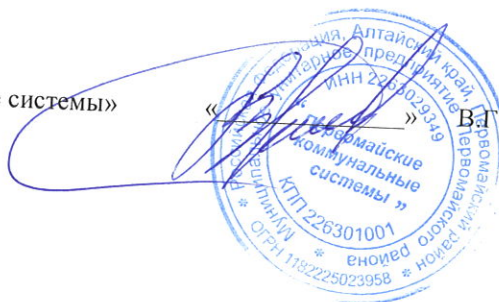

В.Т.Гришков.